


KLIMATSKA NAPRAVA kot npr.: Duplex 330 EC  
z rekuperatorjem, brez grelnika zraka

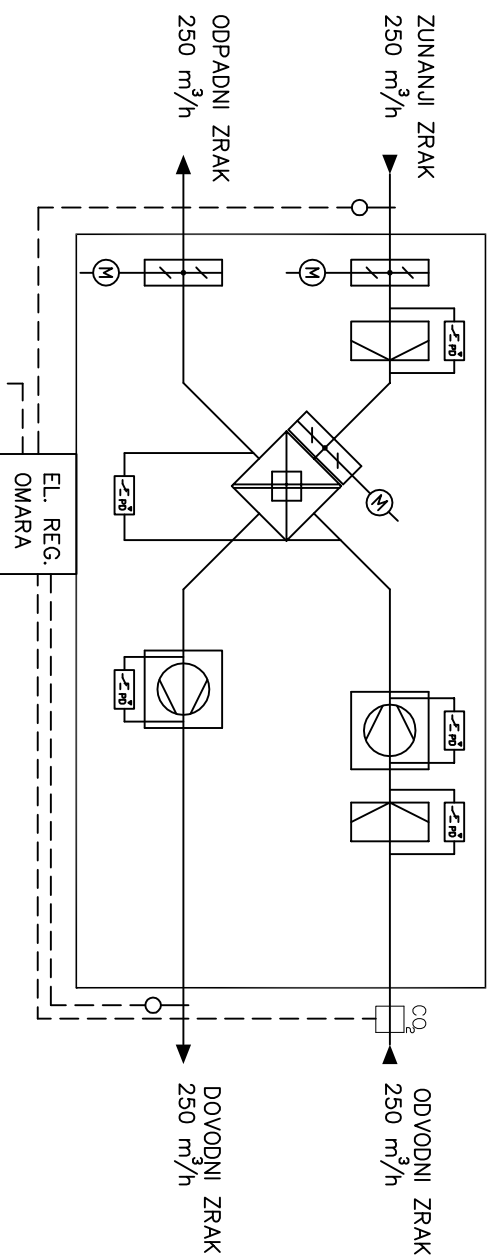

Podatki naprave:

Pretok 250 m<sup>3</sup>/h, 280Pa

El.moč elektromotorja dovod 200 W

El.moč elektromotorja odvod 200 W

Odvod kondenzata ø30mm

Regulacija in krmiljenje kot npr.:

KRMILNI PANEL PGD

Funkcije:

- trije poljubni pretoki zraka – izbira
- tedenska programska ura
- zaščitne in opozorilne funkcije

Glavgovorni projektant Ia.št. S-0430	Drago Vobner, u.d.i.s.		Projekt VRTEC STUDENCI MARIBOR - ENOTA PEKRE	Št. projekta 120-44-58-10	Vrsta pr. PZI	
Dodelal Ia.št.	Boštjan Mihurko, d.i.s. Ia.št.					2250 Ptuj, Trstenjakova 2